

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

KOPIA MAPY  
EWIDENCJI GRUNTÓW  
I BUDYNKÓW

Skala 1:2000

ELBLĄG

obiekt ..... Obr. 23

Elbląg dn. 28/11/2016

<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1		Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: 286101_1.0023.G108							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1 Skarb Państwa		charakter stanu władania: własność					
UDZIAŁ WSPÓLNY: 1/1		charakter stanu władania: użytkowanie wieczyste ważność do: 2089-12-05 grupa rejestrowa: 2.4					
podmioty, inne niż małżeństwo, pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości:		Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna REGON: 170942078 82-300 Elbląg Lotnicza 2					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	68	Lotnicza 2	Inne tereny zabudowane	Bi	1.6633	1.6633	EL1E/00059682/5
Id dz.: 286101_1.0023.68							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.6633							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Haratym  
Inżynier  
Wydział Geodezji i Katastru  
ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1		Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: 286101_1.0023.G109							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ WSPÓLNY: 1/1		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 15.3					
podmioty, inne niż małżeństwo, pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości:		Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna REGON: 170942078  82-300 Elbląg Lotnicza 2					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	24/3	Lotnicza 4f	Tereny mieszkaniowe	B	0.3979	0.3979	EL1E/00060300/4
Id dz.: 286101_1.0023.24/3							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3979							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1	Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg						
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: <b>286101_1.0023.G137</b>							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1 Miasto Elbląg Siedziba: 82-300 Elbląg Łączności 1							
UDZIAŁ: 1/1 Departament Zarząd Dróg Siedziba: Elbląg							
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia użytku [ha]      działki [ha]		Nr KW
2	(28)	Lotnicza -	Drogi	dr	0.5696	<b>0.5696</b>	EL1E/00032115/5
Id dz.: 286101_1.0023.28							
<b>Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.5696</b>							
<b>Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.1693</b>							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Elbląg, 11.11.2016

Adam Haratym

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**



<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1				Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg			
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: <b>286101_1.0023.G156</b>							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1 Miasto Elbląg Siedziba: 82-300 Elbląg Łączności 1				charakter stanu władania: własność			
UDZIAŁ: 1/1 Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu Siedziba: Elbląg Krakusa 13-16				charakter stanu władania: inny rodzaj władania grupa rejestrowa: 4.1			
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	7/1	Lotnicza 10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	1.3675	1.3675	EL1E/00064529/3
Id dz.: 286101_1.0023.7/1							
1	8	Lotnicza -	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Bp	0.2526	0.2526	EL1E/00064529/3
Id dz.: 286101_1.0023.8							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 1.6201							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.8410							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**  
*Ewa Fajfer-Brasewicz*  
Zastępca Dyrektora Zarządu Miasta i Gminy Elbląg  
Zastępca Dyrektora Zarządu Miasta i Gminy Elbląg

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1		Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: <b>286101_1.0023.G126</b>							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1 Miasto Elbląg Siedziba: 82-300 Elbląg Łączności 1		charakter stanu władania: własność					
UDZIAŁ: 1/1 ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU REGON: 002809929 Siedziba: 82-300 Elbląg Ratuszowa 4		charakter stanu władania: inny rodzaj władania grupa rejestrowa: 4.1					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	10/3	Lotnicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.1290	0.1290	EL1E/00036654/3
Id dz.: 286101_1.0023.10/3							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.1290							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.2858							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**



<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1		Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: 286101_1.0023.G232							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 15.1 Przedsiębiorstwo Handlowe M I B - Motłoch, Boleski- Spółka Jawna REGON: 002791388 Siedziba: Władysławowo 38					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	11/1	Lotnicza 26	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0813	0.0813	EL1E/00049096/7
Id dz.: 286101_1.0023.11/1							
<b>Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0813</b>							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**  
*[Podpis]*  
**Włod. Dąbaj-Broszowiec**  
**Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru**  
**Urząd Miasta Elbląga**

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1			Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: 0023, 23 Miejscowość: Elbląg				
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2016-11-28 14:06:43							
Jednostka rejestrowa gruntów: 286101_1.0023.G13							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: własność					
Miasto Elbląg							
Siedziba: 82-300 Elbląg Łączności 1							
UDZIAŁ: 1/1		charakter stanu władania: inny rodzaj władania					
		grupa rejestrowa: 4.1					
Departament Zarząd Dróg							
Siedziba: Elbląg							
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
1	6	Lotnicza -	Drogi	dr	0.5374	0.5374	EL1E/00053752/5
Id dz.: 286101_1.0023.6							
1	10/4	Lotnicza -	Drogi	dr	0.0312	0.0312	EL1E/00036654/3
Id dz.: 286101_1.0023.10/4							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.5686							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.2177							

W dniu: 2016-11-28

dokument sporządzony przez: Adam Haratym

*[Handwritten signature]*  
**PREZIDENT MIASTA**

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**



<b>URZĄD MIEJSKI</b> w ELBLĄGU 82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1		Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: M. Elbląg Jednostka ewidencyjna: M. Elbląg Obręb ewidencyjny: <b>286101_1.0023, 23</b> Miejscowość: Elbląg					
<b>Uproszczony wypis z rejestru gruntów</b> według stanu na dzień: 2018-02-01 13:50:20							
Jednostka rejestrowa gruntów: <b>286101_1.0023.G13</b>							
<b>WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:</b>							
UDZIAŁ: 1/1 Gmina lub związek międzygminny: <b>Miasto Elbląg</b> Siedziba: 82-300 Elbląg Łączności 1		charakter stanu władania: <b>własność</b>					
UDZIAŁ: 1/1 Gminna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej: <b>Departament Zarząd Dróg</b> Siedziba: Elbląg		charakter stanu władania: <b>inny rodzaj władania</b> grupa rejestrowa: 4.1					
<b>DZIAŁKI EWIDENCYJNE:</b>							
Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Nr KW
					użytku [ha]	działki [ha]	
2	21	Lotnicza -	Drogi	dr	0.7060	0.7060	EL1E/00053752/5
Identyfikator działki: 286101_1.0023.21							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 0.7060							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.3064							

W dniu: 2018-02-01

dokument sporządzony przez: Beata Cier

3 up. PREZYDENTA MIASTA

Beata Cier  
Insp. Główny Referatu Geodezji i Katastru  
w Urzędzie Miejskim w Elblągu

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



## UZGODNIENIE DOKUMENTACJI ZEWNĘTRZNEJ/WEWNĘTRZNEJ<sup>1)</sup>

NR ..... 4/NR/2018 .....

Data wpływu dokumentacji do EPEC<sup>2)</sup>: .....

Rodzaj opracowania: projekt budowlany wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej ul. Lotnicza na odcinku od WSP35/1 do komory KW-35/10

Nr warunków technicznych EPEC: .....

### WĘZŁ CIEPŁOWNICZY

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na podstawie WT:

centralne ogrzewanie	..... - .....	kW
ciepła woda użytkowa	..... - .....	kW
wentylacja	..... - .....	kW
inne: .....	..... - .....	kW

### SIEĆ CIEPŁOWNICZA


średnica: - ..... Dn150, Dn100, Dn80 ..... [mm],      dł: ..... 478, 136, 33 ..... m

Dział Rozwoju wnosi do opracowania następujące uwagi<sup>2)</sup>:

opracował:	<b>ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM</b>	zatwierdził:
.....		.....



OPINIA DO UZGODNIENIA DOKUMENTACJI NR 4/NR/2018

przekazano do DTR dnia:	podpis osoby przyjmującej
18-01-2018r	

Osoba opiniująca	Treść opinii
<p>22.01.2018</p> <p>KIEROWNIK Rejonu Obsługi Sieci</p> <p>/data, podpis/ Robert Patys</p>	<p>Pominięci obecnie stosowany nadzorany system instalacji celautomatycznej w sprawie o produkt firmy Control, zaleca się zastosowanie lokalizatora NPK wraz z modułem telematycznym BC100 korzystać w przyszłości pod warunkiem eksploatacyjnym bez uwagi.</p>

zatwierdził DTR:

przekazano do NR dnia:	podpis osoby przyjmującej
23.01.2018	E. B...

Przedłożone opracowanie **uzgadnia się – nie uzgadnia się<sup>1)</sup>**

~~kierownik NR:~~

**kierownik NR:**  
**KIEROWNIK**  
Dział Rozwoju  
mgr inż. Zbigniew Garmowski

1) niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełnić tylko w przypadku dokumentacji zewnętrznej

DZD-OD.7230.43.2017.MW

p.w. 6249

## DECYZJA

Na podstawie:

- art.38 ust. 2, art.39.ust.3, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440);
- art.98 § 1, art. 101, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

**Kierownik Referatu Ochrony, Koordynacji i Uzgodnień w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu – Marek Pawlikowski działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 380/2016 z dnia 20.05.2016r. jako zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląg**

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2016-10-12 (zawieszonego w okresie: 10.11.2016 r. do 26.01.2017 r.) złożonego przez :

**Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg**

o udzielenie zezwolenia na przebudowę w obrębie pasa drogowego:

**drogi gminnej - ul. Lotnicza (dz. Nr 6, 21 - obr. 23)**

**sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn150 o dł. 2x760m**

## ZEZWALA

stronie:

**Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg**

na przebudowę w pasie drogowym

**drogi gminnej - ul. Lotnicza (dz. Nr 6, 21 - obr. 23)**

**urządzenia obcego tj.**

**sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn150 o dł. 2x760m**

przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod jezdniami / zjazdami projektować w technologii bezwykopowej – (np. przewiert sterowany) zapewniającej wybranie gruntu z miejsca, w którym lokalizowana będzie sieć ciepłownicza preizolowana. Technologia ta nie może powodować dodatkowego dogęszczenia gruntu pod nawierzchnią drogi powodującego „wybrzuszenie” nawierzchni.
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót związanych z bezwykopowym przejściem, Wykonawca robót zobowiązany jest do zawiadomienia Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz przedstawieniu terminu robót i szczegółowej technologii, która musi spełniać w/w wymagania.
3. Ziemia z wykopów musi zostać bezwzględnie odwieziona.
4. Podbudowę nawierzchni chodnikowych wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Do wykonania podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem



podłoża. Wykop zasypać gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami, grubości max. 20 cm do głębokości poniżej 25 cm od poziomu istniejącej nawierzchni, następnie ułożyć warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min. 15 cm, podsypki cementowo – piaskowej 1:4, M – 80 o minimalnej grubości 5 cm i na niej (po zagęszczeniu) nawierzchnię chodnika z elementów właściwych dla danej nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych i kruszywa w obrębie chodników  $I_s \geq 0,97$ .

5. Dobór kształtek i sposób ułożenia powinien być zgodny z istniejącym, odpowiadać ich profilowi, dopuszcza się zastosowanie pełnowartościowych materiałów z rozbiórki. Spoiny i szczeliny zamulić piaskiem lub uszczelnić zaprawą cementowo – piaskową 1:4, M – 80.
6. W miejscach, gdzie stan chodnika wymaga naprawy (zapadnięcia, braki i uszkodzenia elementów nawierzchni itp.) należy wykonać niezbędne prace naprawcze polegające na przełożeniu nawierzchni chodnika, wymianie uszkodzonych elementów na pełnowartościowe itp. (dotyczy całej szerokości chodnika na odcinku lokalizowanej sieci).
7. Wykop w pasie zieleni zasypać gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami grubości 15 – 20 cm. Ostatnią warstwę wierzchnią ma stanowić ziemia urodzajna (humus), o grubości warstwy ok. 15 cm uwalowana i obsiana trawą, ułożona do wysokości ok. 2 cm poniżej obrzeża trawnikowego lub krawężnika, pielęgnowana w okresie wzrostu roślin.
8. Naruszone elementy pasa drogowego, wynikłe z prowadzeniem robót odtworzyć z pełnowartościowych materiałów w istniejącej technologii.
9. Po zakończeniu robót teren należy uprzątnąć.
10. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440): „Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.”

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością gruntową na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest ważna w terminie 1 roku od daty jej wydania.

### UZASADNIENIE

Dnia 12.10.2016 r. strona, tj. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg wystąpiła do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w ciągu drogi gminnej ul. Lotniczej (dz. nr 6, 21 – obr. 23) oraz w drodze wewnętrznej ul. Lotniczej (dz. nr 28 – obr. 23) w Elblągu. Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej wchodzi w zakres opracowywanego przez firmę ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Potęgowska 12 lok. 66, 80-174 Gdańsk projektu przebudowy odcinka ul. Lotniczej w ramach projektu „Poprawy rozwiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze z centrum Miasta Elbląga” w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego: Etap 1: „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą w Elblągu”. W związku z powyższym strona została wezwana pismem DZD-OD.7230.794.2016.MW z dnia 28.10.2016 r. (odebrano: 2.11.2016 r.) do dokonania uzgodnień z autorem opracowania drogowego w zakresie zgodności obu opracowań. Pismem RR/3594/487/2016 z dnia 10.11.2016 r. strona wniosła o zawieszenie postępowania ze względu na niemożność spełnienia wezwania w terminie 7 dniowym. Zarządca drogi przychylił się do wniosku strony i dnia 15.11.2016 r. postanowił zawiesić postępowanie. Dnia 26.01.2017 r. wpłynęło do zarządcy drogi pismo strony RR/256/38/217 z dnia 24.01.2017 r. zawierające wymagane uzgodnienie z firmą ZNAK oraz wnoszące o odwieszenie zawieszonego postępowania. Przedmiotowe uzgodnienie stanowi załącznik niniejszej decyzji. Dnia 31.01.2017 r. zarządca dróg postanowił odwiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie o czym poinformował stronę. Ponadto w zakresie lokalizowania sieci ciepłowniczej w dz. nr 28 stanowiącej drogę wewnętrzną zarządca drogi wydał odrębne uzgodnienie.

Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 44 pkt. 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783).

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

44

## POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. Złożenia do Departamentu Zarządu Dróg w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowaną realizacją robót w pasie drogowym wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych (na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych). W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust.4, ust.8, ust.9, ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych. Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć równocześnie z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy). W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust.5, ust.8, ust.9, ust.10 i ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Stawki w/w opłat naliczone będą zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29.12.2011 r. (podjęta na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 615, z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

up. PREZIDENTA MIASTA  
*Marka Pawlikowski*  
Prezydent Miasta Elbląga  
Przewodniczący Komisji  
Ochrony, Kwalifikacji i Uzgodnień  
Departament Zarząd Dróg

### Otrzymują:

1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg + zał.
2. DZD-ID.MK + zał.
3. DZD-OD.MW a/a [75617/2016, 83374/2016, 7669/2017] + zał.

6.02.2017  
Magdalena Włodarczyk

8.02.2017  
Anny Mańchen  
E. Forys

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



Departament Zarząd Dróg  
Referat Ochrony, Koordynacji i Uzgodnień

Elbląg, dn. 06.02.2017 r.

DZD-OD.7230.43.2017.MW

**Elbląskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
Al. Fabryczna 3  
82-300 Elbląg

### UZGODNIENIE

Pełniąc funkcję zarządcy dróg publicznych **wyrażam zgodę na:**

umieszczenie:

**sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn150**

**w obrębie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną położoną na działce:**

- **nr 28 w obr. 23 przy ul. Lotniczej**

przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Ziemia z wykopów musi zostać bezwzględnie odwieziona. Zasypkę wykopu wykonać piaskiem lub pospółką żwirową z zagęszczeniem warstwami 20cm.
2. Teren pod trawniki oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń, obłożyć ziemią urodzajną i obsiać trawą.
3. Naruszone elementy pasa drogowego odtworzyć z pełnowartościowych materiałów w istniejącej technologii.
4. Po zakończeniu robót teren należy uprzątnąć.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy:

1. Zawrzeć w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Elblągu umowę w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości – drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg.

Otrzymują:

1. ☒ EPEC Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg + zał.
2. DGNiG wm. + zał.
3. DZD-OD.MW a/a [7669]

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Marek A. Mikulski  
Kierownik Referatu  
Ochrony, Koordynacji i Uzgodnień  
Departament Zarząd Dróg



**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**


46


Urząd Miejski w Elblągu  
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00  
fax +48 55 239 33 30

e-mail: [umelblag@umelblag.pl](mailto:umelblag@umelblag.pl)  
[www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)



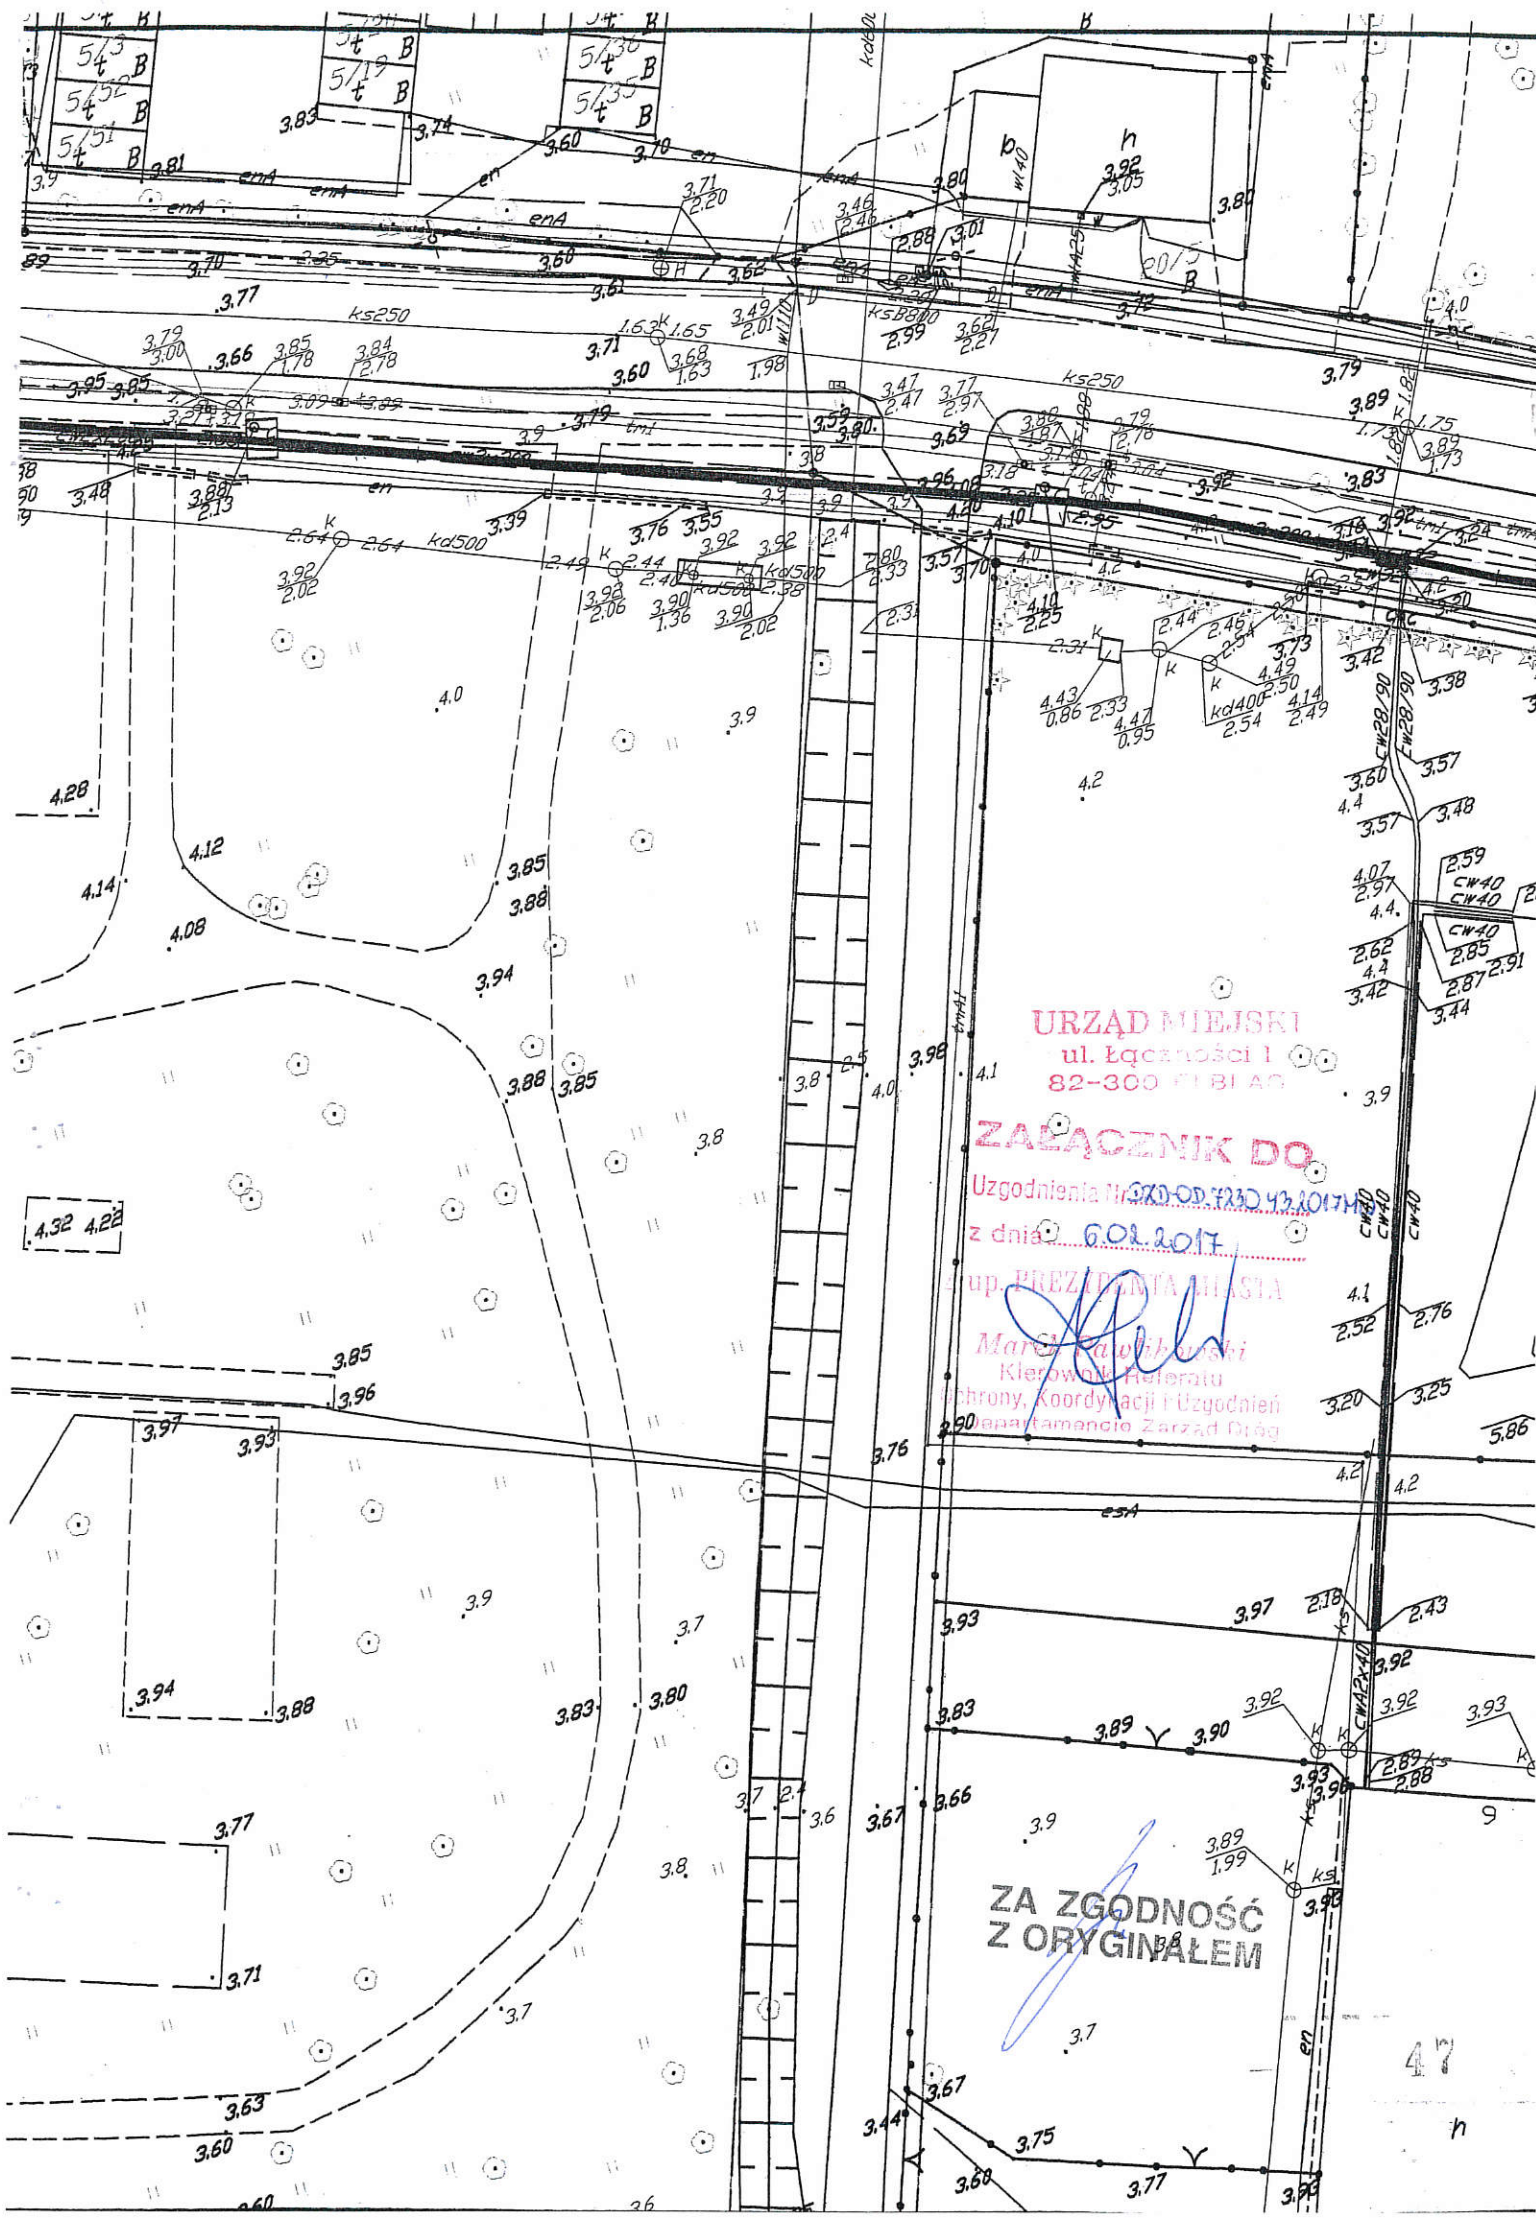



Urząd Miejski w Elblągu

Elbląg, <sup>22</sup> stycznia 2018 r.

DGNiG-RSiGN.6853. <sup>3</sup> .2018.MD

**Elbląskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej w Elblągu  
ul. Fabryczna 3  
82-300 Elbląg**

Prezydent Miasta Elbląg, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody na czasowe korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg położonej w Elblągu przy **ul. Lotniczej**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie **23** jako działka **10/3**, zarządzanej przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, z zaznaczonym zakresem robót, stanowiącej załącznik do wniosku,

#### **wyraża zgodę**

na korzystanie z w/w nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej, w granicach określonych na załączonej kopii mapy zasadniczej kolorem czerwonym, na następujących warunkach:

Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) wystąpienia z wnioskiem o czasowe zajęcie terenu na siedem dni przed rozpoczęciem robót, podpisania umowy zezwalającej na czasowe zajęcie terenu oraz pisemnego poinformowania zarządcy o planowanych pracach;
- 2) uiszczenia ustalonej opłaty za korzystanie z nieruchomości, uzależnionej od czasu i powierzchni zajętego terenu;
- 3) zachowania w stanie nienaruszonym istniejącej trwałej zieleni niskiej i wysokiej, w przypadku braku odrębnej zgody;
- 4) odtworzenia naruszonych nawierzchni utwardzonych z pełnowartościowych materiałów, w istniejącej technologii;
- 5) w przypadku napotkania na zajmowanym terenie znaków geodezyjnych i kamieni granicznych, które mogą zostać naruszone, Inwestor zobowiązany jest powiadomić o powyższym państwową służbę geodezyjną;
- 6) przywrócenia terenu do stanu poprzedniego;

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

48



- 7) zgłoszenia Departamentowi Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz zarządcy odbioru terenu niezwłocznie po zakończeniu robót i udziału w odbiorze;
- 8) usuwania, w ramach rękojmi przez okres 1 roku od zakończenia robót, wad spowodowanych wadliwym ułożeniem nawierzchni i niewłaściwym obsianiem trawą terenów zielonych;
- 9) o każdej zmianie terminu zajęcia terenu Inwestor winien niezwłocznie powiadomić Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu;
- 10) za zajęcie terenu bez zezwolenia Właściciela, przekroczenie terminu lub zajęcie większej powierzchni niż określono w zezwoleniu, zostaną naliczone podwyższone opłaty w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty za zajęcie terenu;
- 11) w razie zwłoki w przywracaniu terenu do stanu poprzedniego, bądź usuwaniu wad technicznych, administrator nieruchomości wykona prace na koszt Inwestora;
- 12) prowadzone prace nie mogą utrudniać dojazdu i dojścia do budynków.

Niniejsza zgoda stanowi podstawę do zgłoszenia budowy lub ubiegania się przez Inwestora o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. PREZENTA MIASTA  
*[Signature]*  
Stefan Góral  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  
URZĘDU MIEJSKIEGO

---

### OŚWIADCZENIE INWESTORA

Oświadczam, że przyjmuję do realizacji i przestrzegania warunki określone w niniejszej zgodzie.

PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
Krzysztof Krusowski



192

ELBLĄSKA UCZELNIA  
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA  
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2  
tel. (55) 239-38-02 fax (55) 239-38-01  
REGON 170942078 NIP 578-27-31-535

Elbląg, dn. 14.02.2017r.

EUH-E/221/2017

*rr  
Proszki*

*P. E. Fajr*  
*17.02.2017*  
*[Signature]*

**Elbląskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o**  
**ul. Fabryczna 3**  
**82-300 Elbląg**

Dotyczy: wyrażenia zgody na tymczasowe zajęcie terenu działki nr 68 i 24/3  
związane z przebudową sieci ciepłowniczej

W odpowiedzi na pismo RR-457/602017 z dnia 08.02.2017r. informujemy, że udostępnimy teren EHH-E przy ul. Lotniczej, działka nr 68 i 24/3 pod przebudowę sieci ciepłowniczej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem:

KANCLERZ  
*[Signature]*  
mgr Jerzy Fall



*[Signature]*  
**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Wyrażam zgodę na czasowe zajęcie (etap projektowania) działki nr 11/1 ul. Lotnicza 26 w celu wykonania przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej. Na odcinku od istniejącej komory ciepłowniczej KW-35/2 do zjazdu na zaplecze sklepu prace będą prowadzone bezwykopowo poprzez wsunięcie rurociągów do istniejącego kanału ciepłowniczego. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest mapa z oznaczonym zakresem planowanych do wykonania prac bezwykopowo.

*[Handwritten signature]*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM





Adresat:

Elbląskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 3  
82-300 Elbląg

Nasz znak : AE-ST/41- 10/2017

Data : 16 lutego 2017

Dotyczy: wyrażenia zgody na tymczasowe zajęcie terenu działki nr 11/9 ul. Lotnicza,  
związane z przebudową sieci ciepłowniczej etap projektowania.

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Olsztyn Administracja Elbląg  
wyraża zgodę (etap projektowania) na tymczasowe zajęcie terenu działki nr 11/9  
obręb 23 przy ul. Lotniczej, związane z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej,  
w zakresie wskazanym na planie realizacyjnym.

Po wykonaniu prac, teren i naruszone elementy infrastruktury należy przywrócić  
do stanu pierwotnego.

RR  
Przedm.

P.Ż. Fojas  
16.02.2017  
Jan.

Otrzymują:

1. Adresat.
  2. A/a
- R.J. 55 2351624

Z-C A DYREKTORA  
Oddziału Olsztyn ZZN Sp. z o.o.  
Jadwiga Stybel  
lic. zaw. Inr 1252



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Zaloguj się do Strefy Klienta na [www.zzn.pl](http://www.zzn.pl) i miej dom pod kontrolą!



*RR  
Przewodni*

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  
80-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 12 lok. 66  
Tel. +48 58 74-63-900; Fax: +48 58 74-63-068  
e-mail: [biuro@znakgdansk.pl](mailto:biuro@znakgdansk.pl)

Gdańsk, 19.01.2017r.

PWY- 6443/2017

Dotyczy: uzgodnienie projektu sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Lotniczej

*P. E. Forys*  
*24.01.2017*  
*[Signature]*

**ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.  
UL. FABRYCZNA 3  
82-300 ELBLĄG**

## UZGODNIENIE

ZNAK Gdańsk uzgadnia trasę projektowanej sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Lotniczej od WSP35/1 do komory KW-35/10 (EUH-E). Z uwagi na to, że w projekcie ZNAK Gdańsk „Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze z centrum miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej zadanie nr 1 i 2” został już uwzględniony odcinek sieci ciepłowniczej do komory K3 (oznaczenie z projektu ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.), proponujemy ograniczyć zakres opracowania projektowego EPEC do tej komory.

W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, proszę o bezpośredni kontakt z Projektantem p. Dawidem Kościańskim tel. 501 254 204.

Z wyrazami szacunku

Załącznik:

1. Projekt Zagospodarowania terenu – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Dawid KOŚCIAŃSKI

T. +48 501 254 204

E. [dkprojekt@interia.pl](mailto:dkprojekt@interia.pl)


**PREZES ZARZĄDU**

*[Signature]*  
**Tomasz Stawarz**

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**





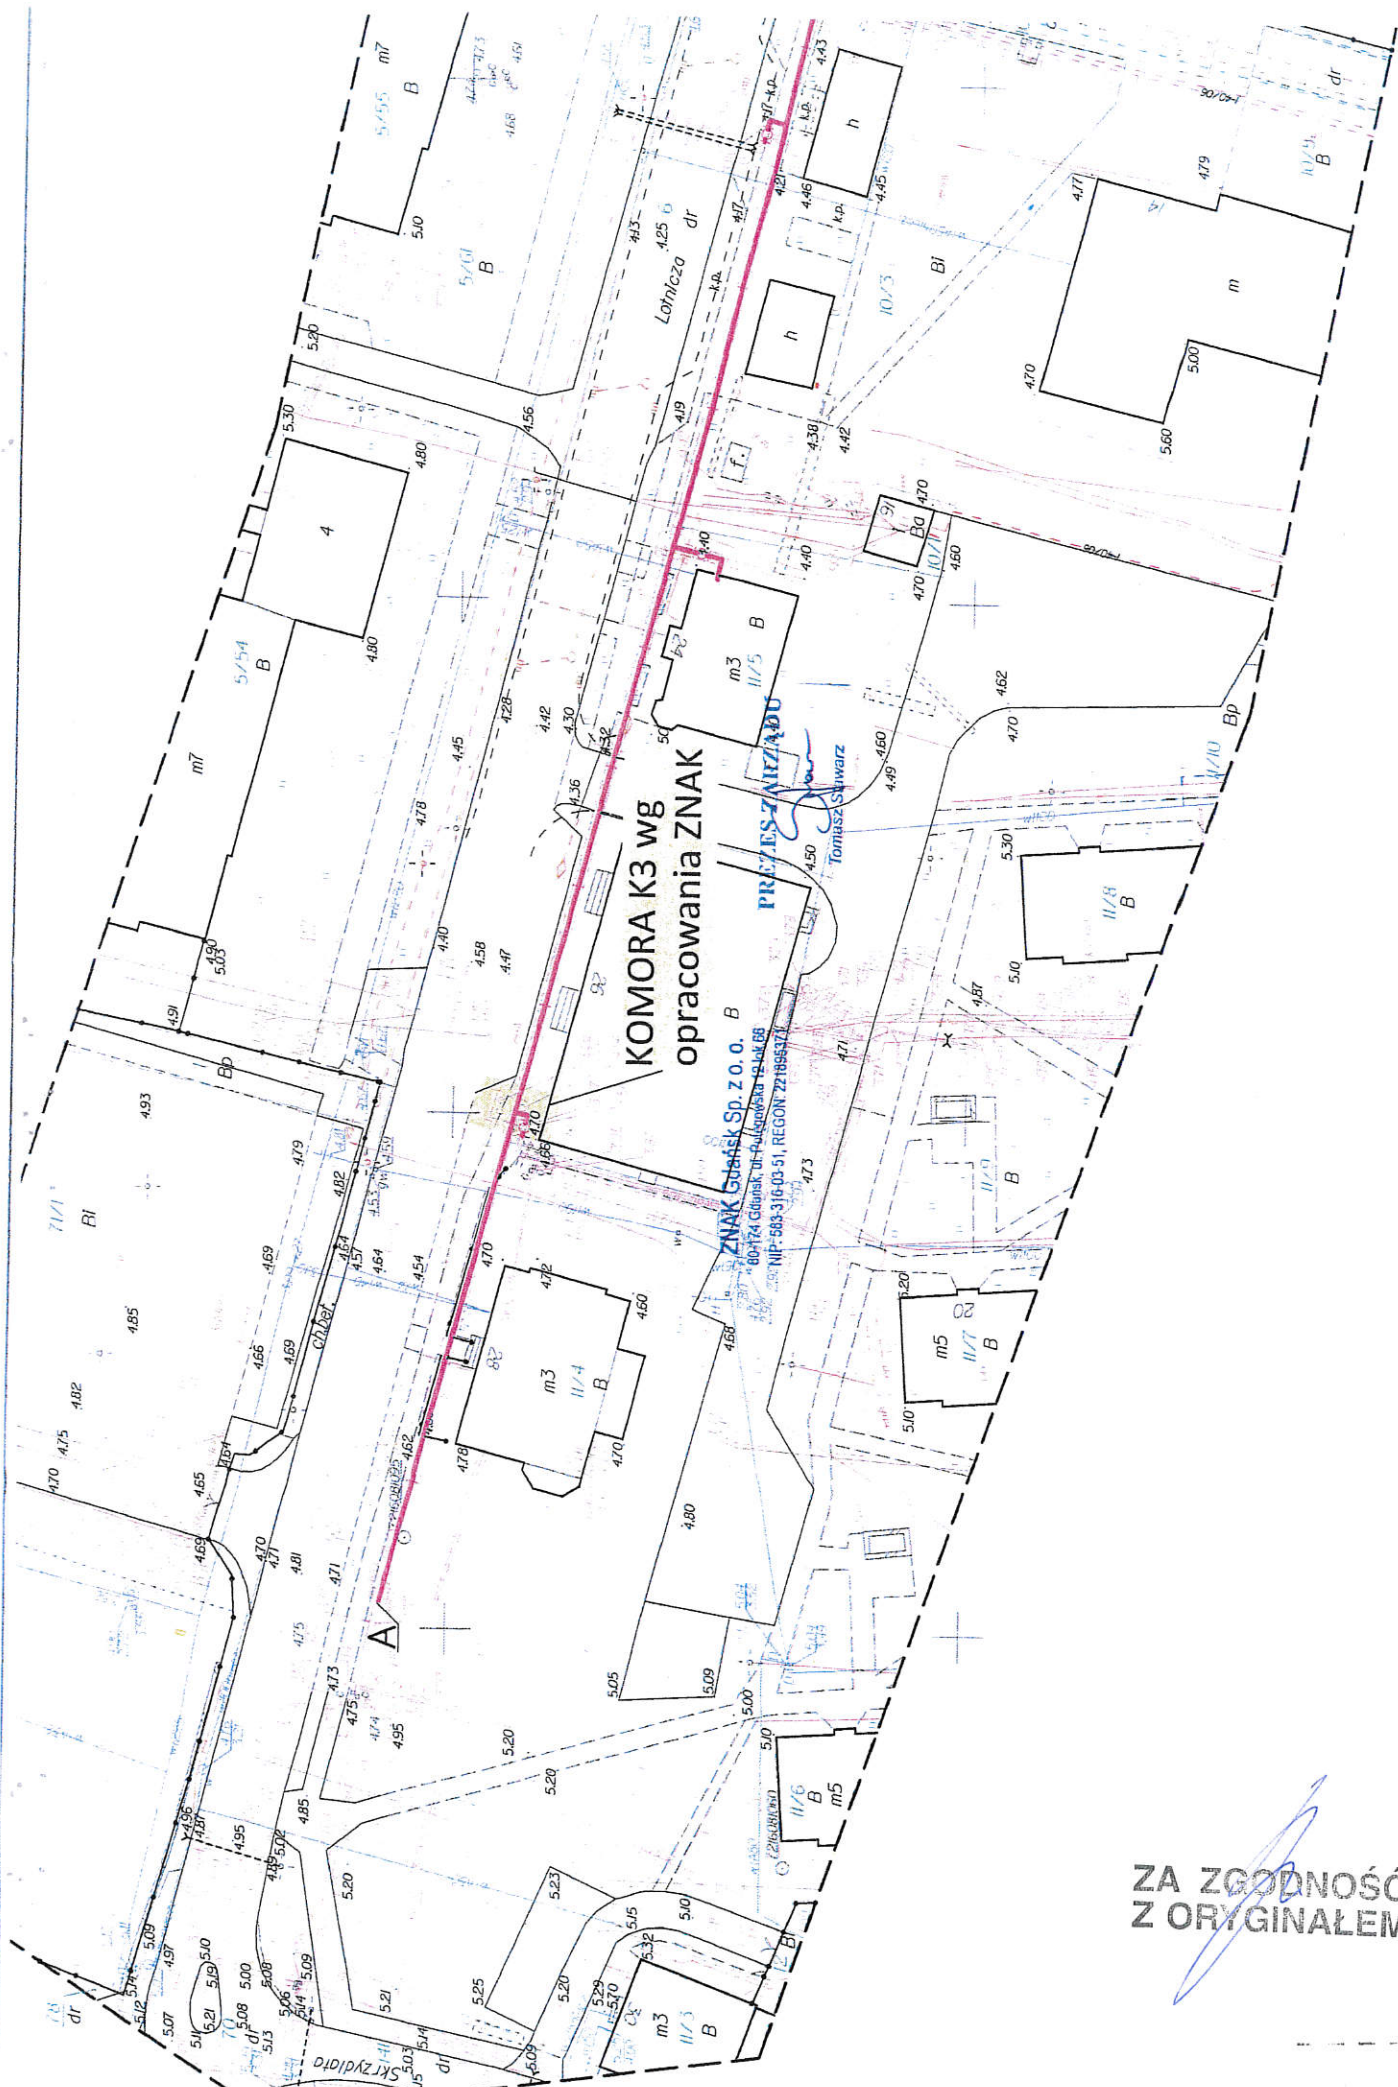

KOMORA K3 wg  
opracowania ZNAK

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. B  
80-174 Gdańsk, ul. Puławska 19 lok. 08  
NIP: 583-316-03-51, REGON 221865171

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



141

NK.JD.119/.....573...../2017

Elbląg, dnia 03 lutego 2017 roku

RR  
Pracownik

P. E. Forgi  
1303.2017  
[Signature]

**Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
**ul. Fabryczna 3**  
**82 – 300 Elbląg**

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu informuje, że po rozpatrzeniu podania RR-460/61/2017 z dnia 08.02.2017r. data wpływu 14.02.2017 wyraża się zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 7/1 obręb 23 pod następującymi warunkami:

- wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób i mienia
- po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu wyjściowego. Renowację trawników należy wykonać przy użyciu mieszanki traw bez domieszki koniczyny
- w przypadku konieczności prowadzenia prac wykopowych w pobliżu drzew, należy prowadzić je w odległości min. 1,5m poza obrębem ich koron
- o terminie rozpoczęcia robót Wykonawca pisemnie powiadomi Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu w terminie 7 dni przed wejściem w teren
- o terminie zakończenia robót Wykonawca powiadomi Zarząd Zieleni Miejskiej celem przekazania terenu

Jednocześnie informuję, że w sprawie zgody na dysponowanie terenem działki 7/1 obręb 23 należy zwrócić się do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu wydającego zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Elbląg. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu jest administratorem przedmiotowej działki.

DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Leon Budzisiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. DGNiG UM w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg
3. NK a/a

EPEC Spółka z o.o. w Elblągu	
W P L Y N Ę Ł O	
2017 -03- 09	
Nr 957	Mo podpis

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM








Handwritten notes in blue ink:

- Handwritten text: "Handwritten notes" (partially visible)
- Handwritten text: "Zincke Anderson"
- Handwritten text: "Function"

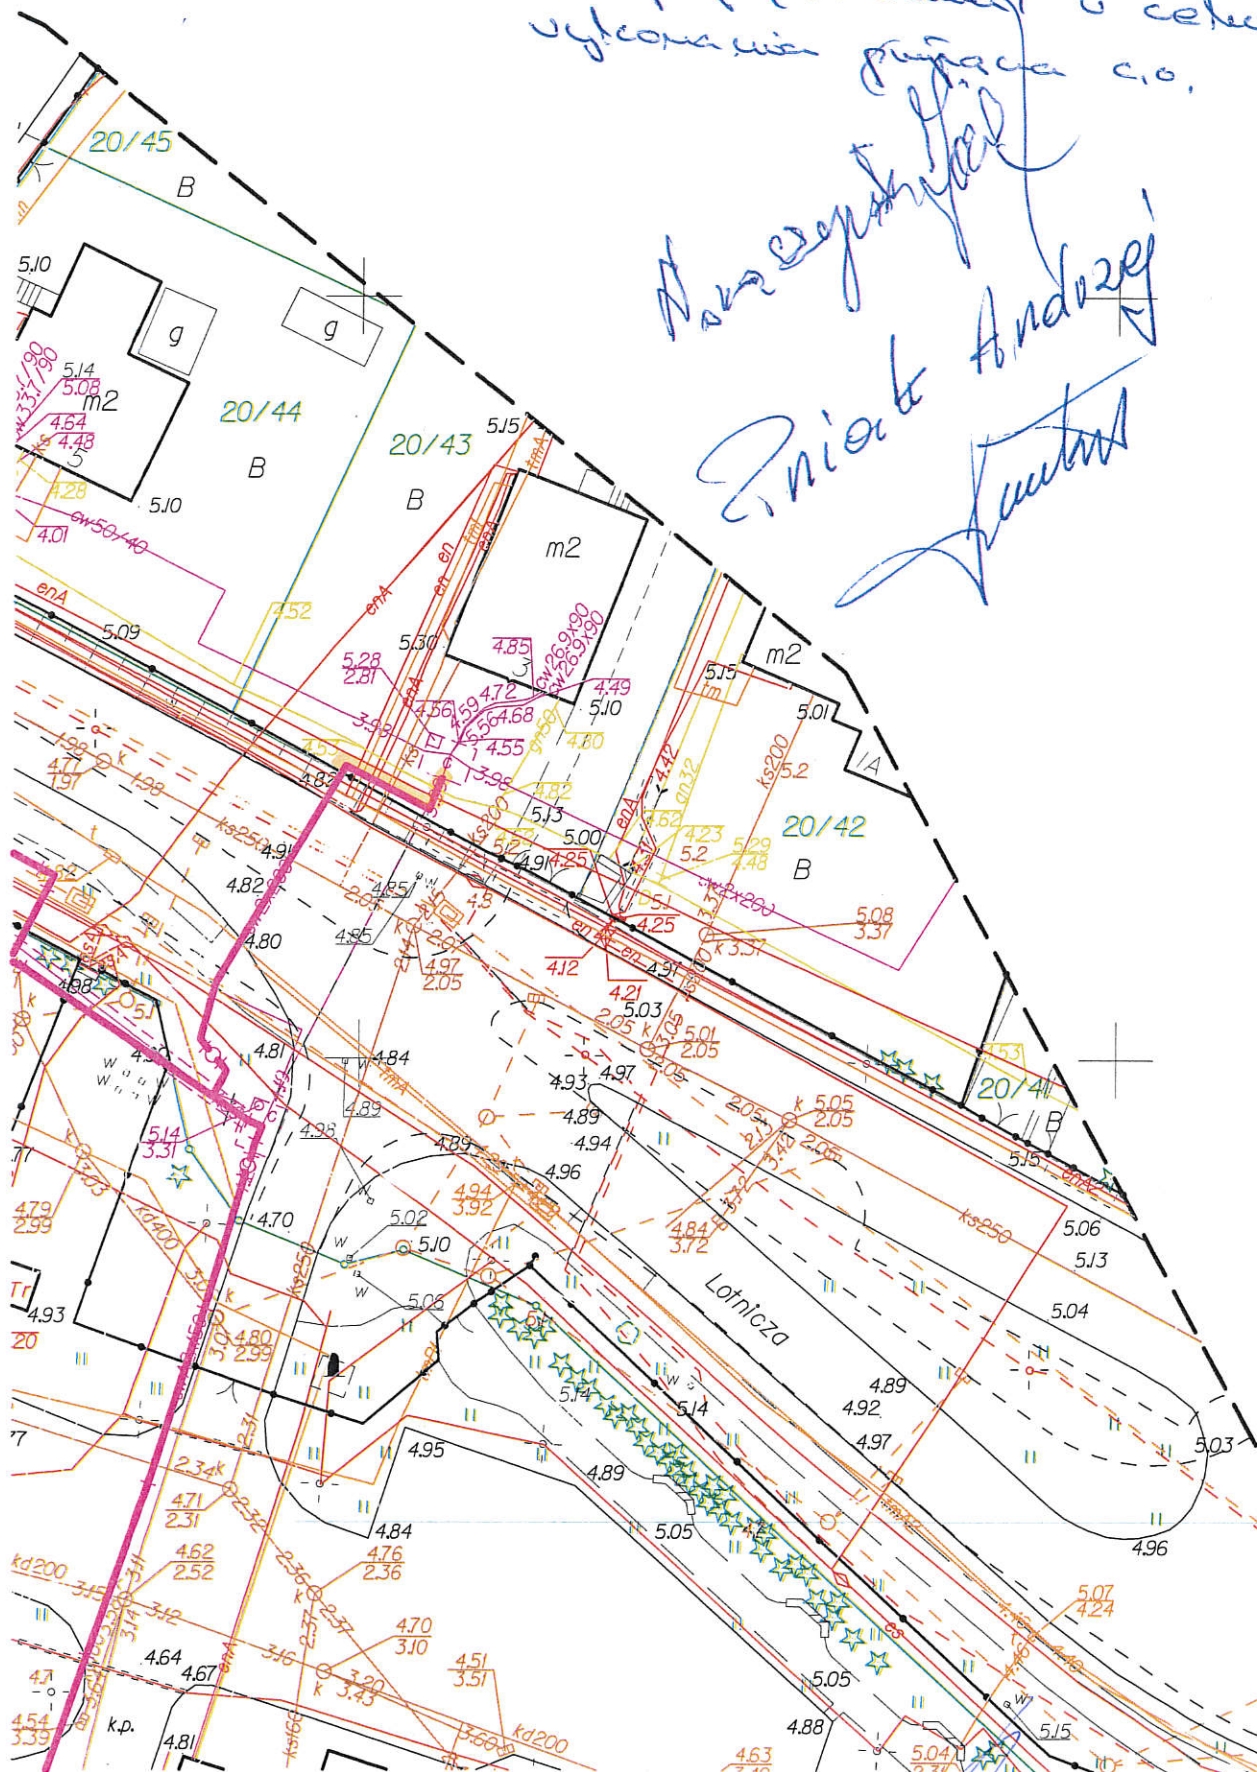

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU**

Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 – jt z póź. zm.)

Znak sprawy: **DGNIg-MODGiK.6630.1.2.2018**

Naradę koordynacyjną w formie spotkania przeprowadzono w dniu **2018 - 01 - 18** w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu, ul. Tysiąclecia 11A pok. Nr 12

Przedmiot narady koordynacyjnej : **sytuowanie projektowanej przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną**

Obiekt: **Elbląg, ul. Lotnicza dz. nr 6, 21, 11/11, 11/1, 10/3, 8, 7/1, 69, 24/3, 68, 20/43 obręb 23**

Wniosek z dnia : **2018-01-09**

Wnioskodawca : **Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyk Ciepłej Sp. z o.o.**  
**82-300 Elbląg, ul. Fabryczna 3**

Przewodniczący narady koordynacyjnej : Katarzyna Kozera  
inspektor w Referacie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

**Uczestnicy narady koordynacyjnej**

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko lub inna przyczyna uczestnictwa	Podpis
1	Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu	María Toulop	
2	Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu	Łukasz Onopieł	
3	Gazownia w Elblągu	Jerzy Szwed	
4	Energa Operator SA Oddział w Olsztynie	Tobiasz	
5	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	Edward Focur	
6	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu	Krzysztof Krystyna	
7	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa	Krzysztof Osada	
8	Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu	Tomasz Chomczyk	
9	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary	Marcin Skrzypu	
10	ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn		

**Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie stawili się**

1. **ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn**

INSPEKTOR

za zgodność z oryginałem

18.01.2018

Katarzyna Kozera



**Stanowisko uczestników narady:**

- Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci układanej w wykopach otwartych wykonać bezwzględnie przed ich zasypaniem. Pomiarowi podlegają również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.
- Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
- Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
- Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostkę branżową, której sieci dotyczy.
- Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci.
- W rejonie występowania sieci uzbrojenia terenu i urządzeń z nimi związanych prace wykonywać systemem ręcznym/ bez użycia sprzętu zmechanizowanego/.
- Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa a napotkane sieci i urządzenia z nimi związane traktować jako czynne.
- Szczegółowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
- Kolizje rozwiązywać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci uzbrojenia terenu.
- W trakcie prowadzenia robót koszty związane z uszkodzeniem istniejących sieci ponosi inwestor lub wykonawca prac.
- Należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych i z innymi właścicielami sieci uzbrojenia.

1. Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu

M29 pool m'ono

2. Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu

UM w Elblągu  
.....  
.....

3. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie ul. Kasprzaka 25 ,01-224 Warszawa OZGO  
Gazownia w Elblągu

ingoduram So

#### 4. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie :

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie :  
 istn. linie kablowe w miejscach doprowadzania energii  
 w systemie ochrony przesyłu typu APCV Szachownia, m. m.  
 kolejarzy 0,5 m od istn. linii kablowych.

Uzgodziłem

### 5.Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej :

Uzgodzono

#### 6.Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji :

lungpolmon

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



7. NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa:

Uzgodniono - z uwzględnieniem  
z załącznikiem

8. Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu

Wybudowanie skrajowego sieci CO z istniejącą kanalizacją kablową  
Miejskiej Sieci Szevelkopurowej (przy studni prowadzącej 4.09/2.59  
z kanalizacją oznaczoną jako "Tm 2") przed rozpoczęciem  
wykopu zgodnie do projektu technicznego do  
DIN RP UM ELBLĄG TCh

9. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Młynary

Uzgodniono

10. ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn, 10-004 Olsztyn ul. Pieniężnego 21a:

Opinia do projektu zgodnie w/w załącznika dla NK  
przekazana drogą e-mail

INSPEKTOR

za zgodność z oryginałem 18.01.2018

Katarzyna Kozera

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej w dniu 17.01.2018 r  
Znak sprawy: DGNiG-MODGiK.6630.1.2.2018

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze (Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, \* EISI\_Narady\_Koordynacyjne\_Olsztyn – Hurt)
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.


W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Gabrysiewicz  
Marcin Maciej  
Nr Ew. 8403989

Elektronicznie podpisany  
przez Gabrysiewicz Marcin  
Maciej / Nr Ew. 8403989  
Data: 2018.01.16 10:48:50  
+01'00'

za zgodność z oryginałem 18.01.2018  
INSPEKTOR  
Katarzyna Kozera

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



Netia SA  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13  
**Adres do korespondencji:**  
**Netia SA**  
**Dział Utrzymania**  
**Infrastruktury Sieciowej**  
**Okręg Północ**  
**ul. Arkońska 6/A4**  
**80-387 Gdańsk**  
**tel. +48 22 352 67 95**  
**fax +48 58 783 01 50**

Narada Koordynacyjna: Elbląg 18.01.2018

Załącznik do protokołu nr: DGNIG-MODGIK-6630.1.2.2018

1. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna);
2. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
6. Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
7. jeżeli w wyniku robót nastąpi wypłylenie kanalizacji kablowej Netia S.A. należy ją zagłębić do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Z poważaniem


INSPEKTOR

za zgodność z oryginałem

18.01.2018

Katarzyna Kozera

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM




zestawienie elementów studni:

1. Krąg studzienny ESU1200 H=0,5m
2. Pierścień odciążający POD 1960/1500
3. Płyta pokrywowa PO 1800/600
4. Właz żeliwny 680 kl. D400 z pokrywą przykręcaną

69

 <b>ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.</b> <b>DZIAŁ ROZWOJU</b>					
przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną ul. Lotnicza na odcinku od WSP 35/1 do KW-35/10 (EUH-E)	Zespół proj.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Opracował:	mgr inż. Edward Foryś	1883/EL/94	2017.12	
	Sprawdził:	mgr inż. Sylwia Sobiecka	WAWO122/POCS/09	2017.12	
Rodzaj opracowania	Branża	Nazwa rysunku	Nr rys.	podziałka	
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI C.O.	SANITARNA	ZABUDOWA ZAWORU Z ODPOWIEETRZENIEM	4	1:20	







zestawienie elementów :

- 1.Trójnik prefabrykowany prosty
- 2.Mufa zgrzewana elektrycznie
- 3.Pierścień gumowy uszczelniający
- 4.Końcówka termokurczliwa
- 5.zawór kulowy do spawania Dn32 BROEN DZT

70

 <b>ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.</b> <b>DZIAŁ ROZWOJU</b>					
przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną ul. Lotnicza na odcinku od WSP 35/1 do KW-35/10 (EUH-E)	Zespół proj.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	Opracował:	mgr inż. Edward Foryś	1883/EL/94	2017.12	
	Sprawdził:	mgr inż. Sylwia Sobiecka	WAM0122PO0308	2017.12	
Rodzaj opracowania	Branża	Nazwa rysunku	Nr rys.      podziałka		
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI C.O.	SANITARNA	ODWODNIENIE W KOMORZE KW-35/6	5	1:20	